

Ай Ти Ви Групп

# ACFA Intellect

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции  
**«ABC»**

Версия 1.3



Москва 2014



# **Содержание**

<b>СОДЕРЖАНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>1 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>2 ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>6</b>
2.1 Назначение документа .....	6
2.2 Общие сведения о модуле интеграции «ABC».....	6
<b>3 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ «ABC».....</b>	<b>7</b>
3.1 Порядок настройки модуля интеграции «ABC» .....	7
3.2 Настройка центрального контроллера ABC .....	7
3.2.1 Порядок настройки центрального контроллера ABC.....	7
3.2.2 Задание параметров центрального контроллера ABC.....	8
3.2.2.1 Задание параметров контроллера ABC .....	8
3.2.2.2 Задание параметров контроллера ABC-E .....	8
3.2.3 Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер ABC .....	9
3.2.4 Настройка времени действия временных карт .....	10
3.2.5 Настройка охранных уровней доступа .....	11
3.2.6 Настройка механизма ответственных за помещение .....	12
3.2.7 Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера.....	13
3.2.8 Выбор режима работы центрального контроллера.....	14
3.2.9 Пересылка конфигурации в центральный контроллер.....	15
3.3 Настройка локальных контроллеров ARC.....	15
3.4 Настройка считывателей точек прохода .....	17
3.5 Настройка пожарных датчиков .....	19
3.6 Настройка прав охранной сигнализации .....	20
3.7 Настройка зон «ABC» .....	21
3.8 Настройка реле «ABC» .....	23
<b>4 РАБОТА С МОДУЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ «ABC» .....</b>	<b>25</b>
4.1 Общие сведения о работе с модулем «ABC».....	25
4.2 Управление центральным контроллером ABC.....	25
4.3 Управление точкой прохода.....	25

<b>4.4</b>	<b>Управление считывателем.....</b>	<b>26</b>
<b>4.5</b>	<b>Управление пожарным датчиком.....</b>	<b>26</b>
<b>4.6</b>	<b>Управление реле .....</b>	<b>26</b>
<b>4.7</b>	<b>Управление группой.....</b>	<b>27</b>

## 1 Список используемых терминов

Время прохода – время, которое отводится на проход через точку прохода при дежурном режиме работы. По истечении данного времени точки прохода автоматически блокируется. В случае, если автоматическая блокировка невозможна, регистрируется событие **Дверь открыта дольше положенного времени**.

Дежурный режим работы точки прохода – режим работы точки прохода, при котором она нормально заблокирована; разблокировка происходит при считывании ключа; после прохода или по истечении заданного времени точки прохода автоматически блокируется.

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками.

Контроль двойного прохода – функциональная возможность СКУД АВС, предназначенная для предотвращения прохода нескольких пользователей по одному идентификатору.

Локальный контроллер ARC – локальный контроллер, предназначенный для организации локальной точки прохода. Обслуживает считыватели, датчики состояния двери, управляет замками.

Ожидание цикла доступа – режим работы центрального контроллера, в котором блокировка точки прохода происходит только после прохода пользователя.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Считыватели – электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода с клавиатуры либо считывания кодовой информации с ключей (идентификаторов) системы.

Точка прохода – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой прохода могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Центральный контроллер АВС – центральный контроллер СКУД АВС, содержащий сведения о конфигурации подключенного к нему оборудования, список карт доступа, буфер событий. Принимает решение о предоставлении доступа по факту считывания идентификатора. Конфигурируется с компьютера (Сервера *Интеллект*).

Цикл доступа – цикл, включающий в себя следующие стадии:

1. считывание идентификатора доступа;
2. разблокировка точки прохода для предоставления доступа;
3. блокировка точки прохода после прохода пользователя.

Упрощенное снятие/постановка на охрану – процедура снятия/постановки на охрану без PIN-кода, двойным поднесением карточки.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждого суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

## **2 Введение**

### **2.1 Назначение документа**

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ABC* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля ABC. Данный модуль входит в состав программного комплекса ACFA *Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции ABC;
2. настройка модуля интеграции ABC;
3. работа с модулем интеграции ABC.

### **2.2 Общие сведения о модуле интеграции «ABC»**

Модуль интеграции ABC является компонентом программного комплекса ACFA *Intellect* и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование СКУД ABC (производитель компания «Интегратор-ПЛЮС»);
2. обеспечение взаимодействия СКУД ABC с ПК ACFA *Intellect* (мониторинг, управление).

*Примечание. Подробные сведения о СКУД ABC приведены в официальной справочной документации по данной системе.*

В ПК ACFA *Intellect* интегрированы следующие контроллеры СКУД ABC:

1. центральный контроллер ABC (RS232, Ethernet) версии 12.3 и 13.3;
2. локальный контроллер ARC20;
3. контроллер ARCP.

*Примечание. Контроллер ARC20 обслуживает точку прохода с двумя считывателями (на вход и выход) (см. официальную справочную документацию по СКУД ABC).*

Перед настройкой модуля интеграции ABC необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства СКУД ABC на охраняемый объект (см. справочную документацию по СКУД ABC)
2. Подключить центральные контроллеры ABC к компьютеру (Серверу Интеллект) (см. справочную документацию по СКУД ABC)

### 3 Настройка модуля интеграции «ABC»

#### 3.1 Порядок настройки модуля интеграции «ABC»

Настройка модуля интеграции ABC производится в следующей последовательности:

1. Настроить центральный контроллер ABC.
2. Настроить локальные контроллеры ARC, используемые для организации точек прохода.
3. Настроить считыватели, установленные в точках прохода.
4. Настроить пожарные датчики, подключенные к центральным контроллерам.
5. Настроить права охранной сигнализации.
6. Настроить реле.
7. Настроить зоны.

*Внимание! При создании объектов модуля интеграции ABC необходимо учитывать, что номер объекта в ПК ACFA Intellect должен соответствовать аппаратному адресу объекта. Нумерация объектов ведется с нуля.*

#### 3.2 Настройка центрального контроллера ABC

##### 3.2.1 Порядок настройки центрального контроллера ABC

Настройка центрального контроллера ABC производится на панели настройки объекта СКУД «ABC». Данный объект создается на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.2—1).

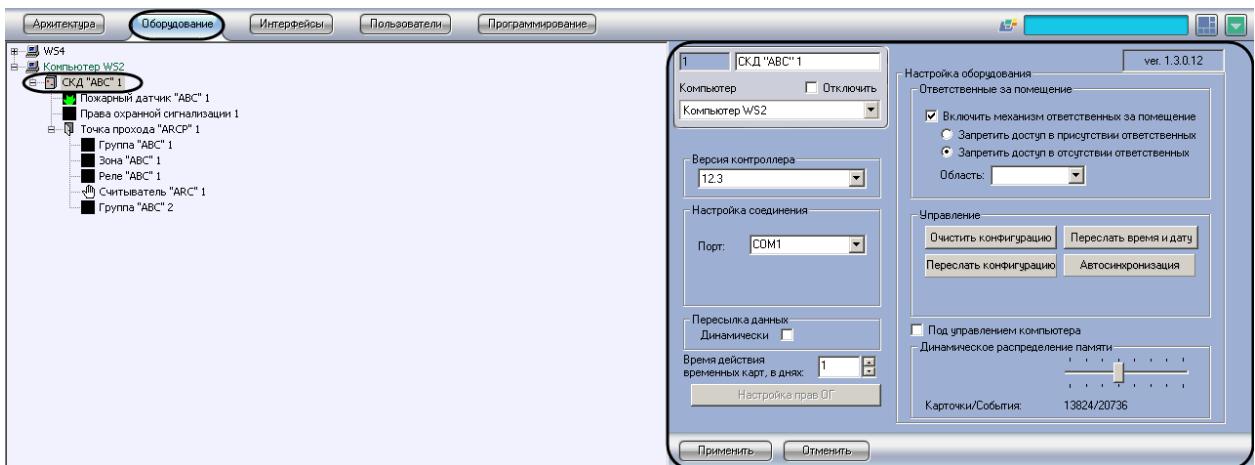


Рис. 3.2—1 Настройка центрального контроллера ABC

Настройка центрального контроллера ABC производится в следующей последовательности:

1. Задать параметры центрального контроллера ABC.
2. Настроить пересылку пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер.
3. Настроить механизм ответственных за помещение.
4. Настроить динамическое распределение памяти центрального контроллера.
5. Выбрать режим работы центрального контроллера.
6. Организовать пересылку конфигурации в центральный контроллер.

### 3.2.2 Задание параметров центрального контроллера ABC

В зависимости от интерфейса подключения контроллера ABC к компьютеру различают следующие его модификации:

1. контроллер ABC – подключается по интерфейсу RS232;
2. контроллер ABC-E – подключается по интерфейсу Ethernet.

Задание параметров центрального контроллера ABC в ПК ACFA *Intellect* производится в соответствии с его модификацией.

#### 3.2.2.1 Задание параметров контроллера ABC

Задание параметров контроллера ABC, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу RS232, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта СКД “ABC” (Рис. 3.2—2).

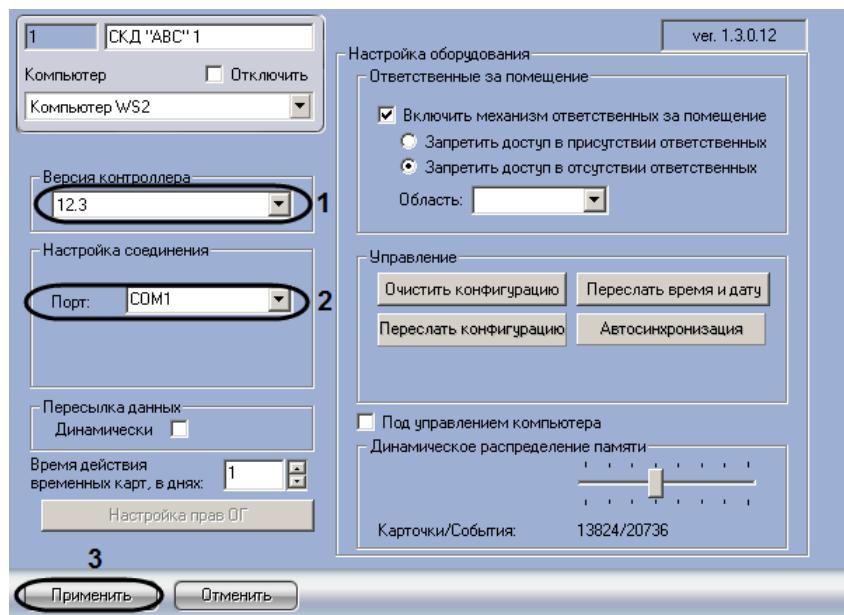


Рис. 3.2—2 Настройка контроллера ABC

2. Из раскрывающегося списка **Версия контроллера** выбрать значение **12.3**, соответствующее версии контроллера ABC 12.3 (RS232) (см. Рис. 3.2—2, 1).
3. Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать COM-порт Сервера *Интеллект*, используемый для подключения к контроллеру ABC (см. Рис. 3.2—2, 2).
4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—2, 3).

Задание параметров контроллера ABC, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу RS232, завершено.

#### 3.2.2.2 Задание параметров контроллера ABC-E

Задание параметров контроллера ABC-E, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу Ethernet, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта СКД “ABC” (Рис. 3.2—3).

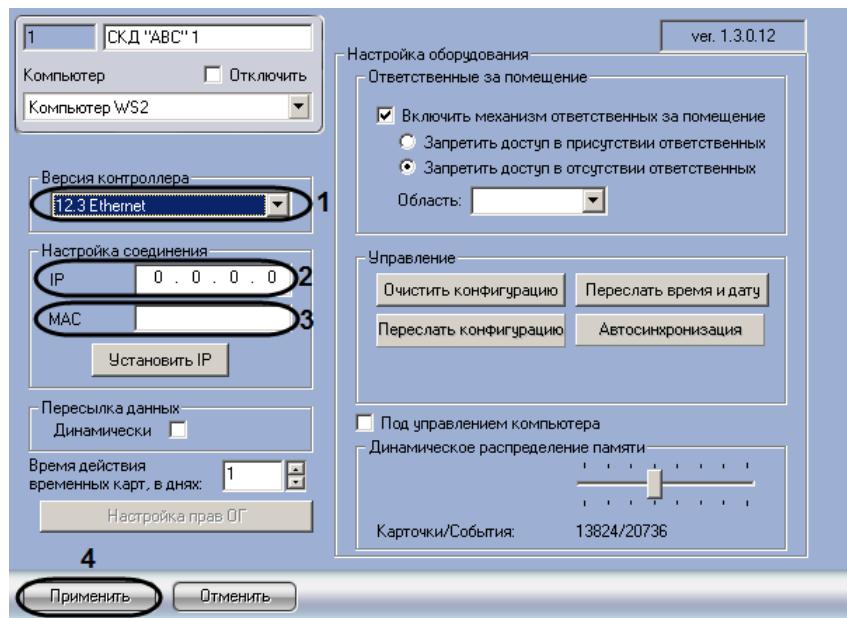


Рис. 3.2—3 Настройка контроллера ABC-E

2. Из раскрывающегося списка **Версия контроллера** выбрать значение, соответствующее версии подключенного оборудования:
  - 2.1 Выбрать значение **12.3 Ethernet** в случае, если подключен контроллер версии ABC 12.3 (Ethernet)
  - 2.2 Выбрать значение **13.3 Ethernet** в случае, если подключен контроллер версии ABC 13.3 (Ethernet) (см. Рис. 3.2—3, 1).
3. В поле **IP** ввести с помощью маски IP-адрес контроллера ABC-E (см. Рис. 3.2—3, 2)
4. В поле **MAC** ввести MAC-адрес контроллера ABC-E (см. Рис. 3.2—3, 3).
5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—3, 4).

Задание параметров контроллера ABC-E, подключенного к Серверу *Интеллект* по интерфейсу Ethernet, завершено.

*Примечание. Сведения по установке IP-адреса центрального контроллера ABC описаны в официальной справочной документации по СКУД ABC.*

### 3.2.3 Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер ABC

Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД “ABC”** (Рис. 3.2—4).

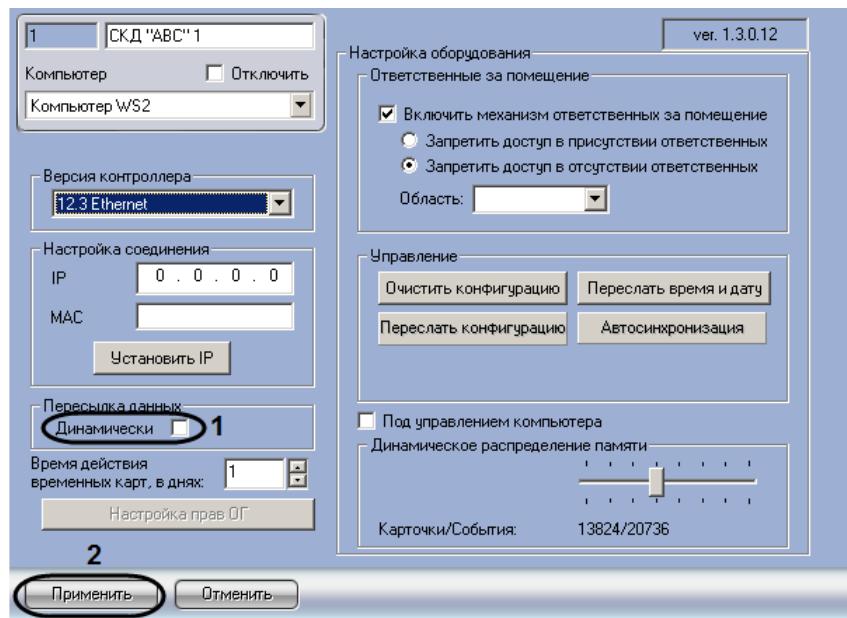


Рис. 3.2—4 Настройка пересылки данных в контроллеры ABC

2. В случае, если требуется пересылать пользователей, временные зоны и уровни доступа в центральный контроллер при каждом сохранении изменений в данных настройках, установить флажок **Динамически** группы **Пересылка данных** (см. Рис. 3.2—4, 1).
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—4, 2).

Настройка пересылки пользователей, временных зон и уровней доступа в центральный контроллер завершена.

### 3.2.4 Настройка времени действия временных карт

Для настройки времени действия временных карт необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКД “ABC”** (Рис. 3.2—5).

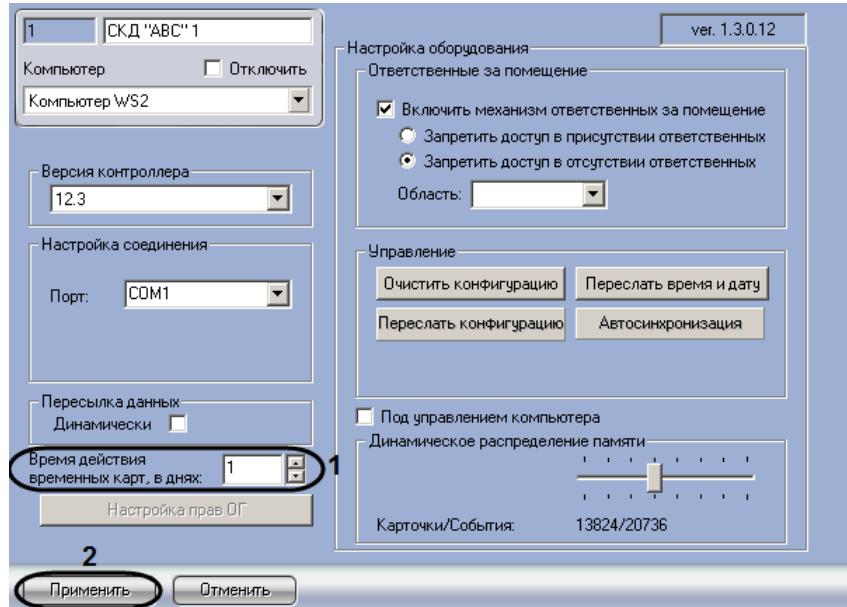


Рис. 3.2—5 Настройка времени действия временных карт

2. В поле **Время действия временных карт, в днях** ввести период времени в днях, на протяжении которого необходимо оставлять действующей временну карту доступа (см. Рис. 3.2—5, 1).
3. Нажать на кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—5, 2).

Настройка времени действия временных карт завершена.

### 3.2.5 Настройка охранных уровней доступа

Для настройки охранных уровней доступа необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта СКД “АВС” (Рис. 3.2—6).

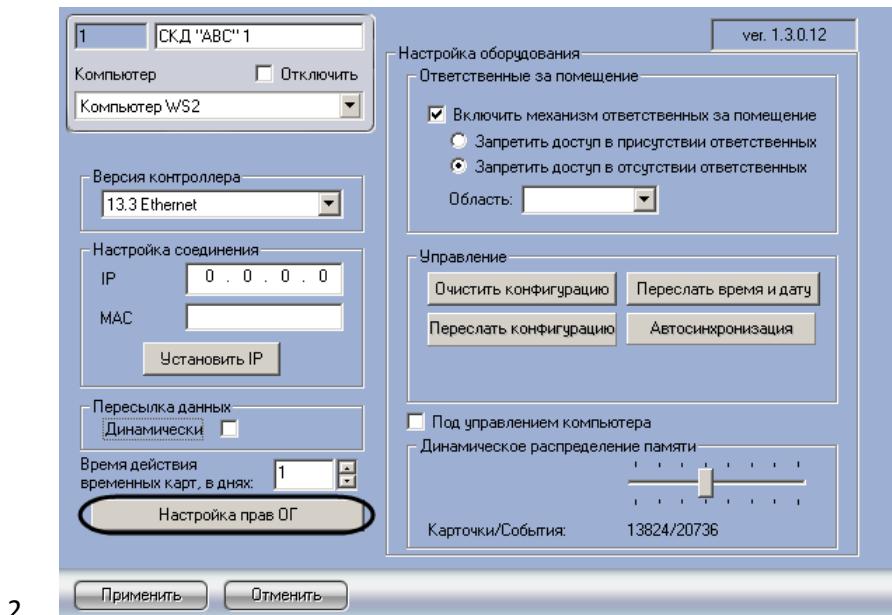


Рис. 3.2—6 Переход к настройке охранный уровней доступа

3. Нажать на кнопку **Настройка прав ОГ** (Рис. 3.2—6). Будет открыто окно **Настройка охранных уровней доступа** (Рис. 3.2—7).

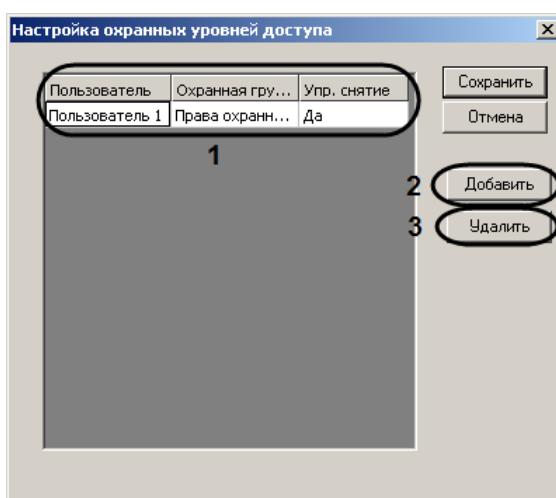


Рис. 3.2—7 Окно настройки охранных уровней доступа

4. В окне представлен список имеющихся в системе прав (см. Рис. 3.2—7, 1).
5. Для добавления прав необходимо нажать на кнопку **Добавить** (см. Рис. 3.2—7, 2).

*Примечание. Для удаления прав необходимо выделить ячейку в строке, соответствующей требуемым правам, и нажать на кнопку Удалить (см. Рис. 3.2—7, 3).*

6. В окне **Добавление прав** из раскрывающегося списка **Пользователь** выбрать пользователя, которому будут назначены права (Рис. 3.2—8, 1).

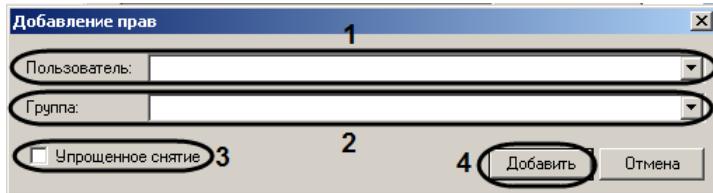


Рис. 3.2—8 Добавление прав

7. Из раскрывающегося списка **Группа** выбрать объект **Права охранной сигнализации**, соответствующий правам, которые следует назначить выбранному пользователю (см. Рис. 3.2—8, 2).
8. В случае, если пользователю доступно упрощенное снятие объектов с охраны, установить флажок **Упрощенное снятие** (см. Рис. 3.2—8, 3).
9. Нажать на кнопку **Добавить** (см. Рис. 3.2—8, 4). Правило будет добавлено в список.
10. Для сохранения добавленных прав и закрытия окна **Настройка охранных уровней доступа** необходимо нажать на кнопку **Сохранить** (Рис. 3.2—9, 1).

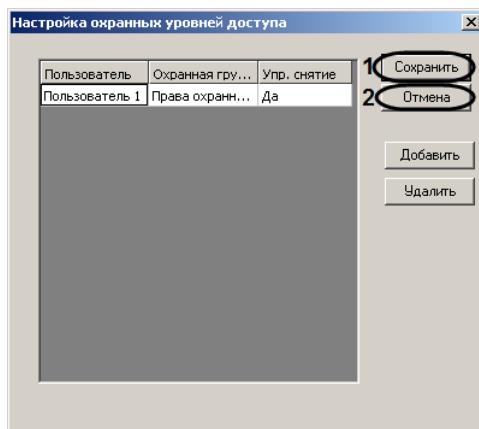


Рис. 3.2—9 Сохранение прав

*Примечание. Для закрытия окна Настройка охранных уровней доступа без сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку Отмена (см. Рис. 3.2—9, 1).*

Настройка охранных уровней доступа завершена.

### 3.2.6 Настройка механизма ответственных за помещение

Механизм ответственных за помещение позволяет принимать решение о доступе в зависимости от того, находится ли внутри помещения лицо, ответственное за него.

Настройка механизма ответственных за помещение производится следующим образом:

1. На панели настроек объекта **Зона/ Область**, соответствующего требуемому помещению, выбрать ответственных пользователей

*Примечание. Подробные сведения о выборе ответственных пользователей для зоны/области приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.*

2. Перейти на панель настройки объекта СКД “ABC” (Рис. 3.2—10).

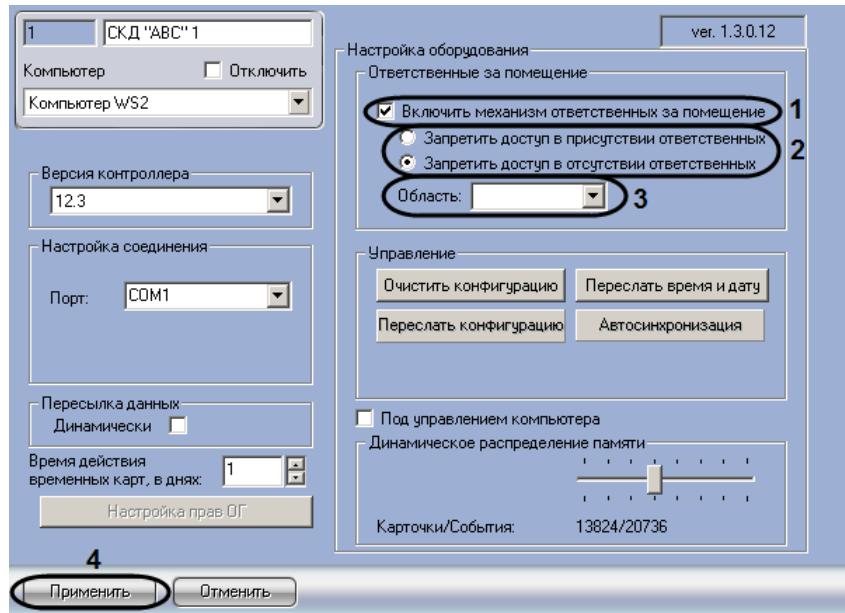


Рис. 3.2—10 Настройка механизма ответственных за помещение

3. Для включения механизма ответственных за помещение установить флагок **Включить механизм ответственных за помещение** (см. Рис. 3.2—10, 1).
4. В случае, если требуется запретить доступ в помещение в присутствии ответственных, установить переключатель в положение **Запретить доступ в присутствии ответственных**. В случае, если требуется запретить доступ в помещение в отсутствие ответственных, установить переключатель в положение **Запретить доступ в отсутствии ответственных** (см. Рис. 3.2—10, 2)
5. Из раскрывающегося списка **Область** выбрать зону или область, соответствующую помещению, для которого активирован механизм ответственных за помещение (см. Рис. 3.2—10, 3, шаг 1)
6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—10, 4).

Настройка механизма ответственных за помещение завершена.

### 3.2.7 Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера

Динамическое распределение памяти центрального контроллера характеризует соотношение карт доступа и событий в памяти контроллера.

Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта СКД “ABC” (Рис. 3.2—11).

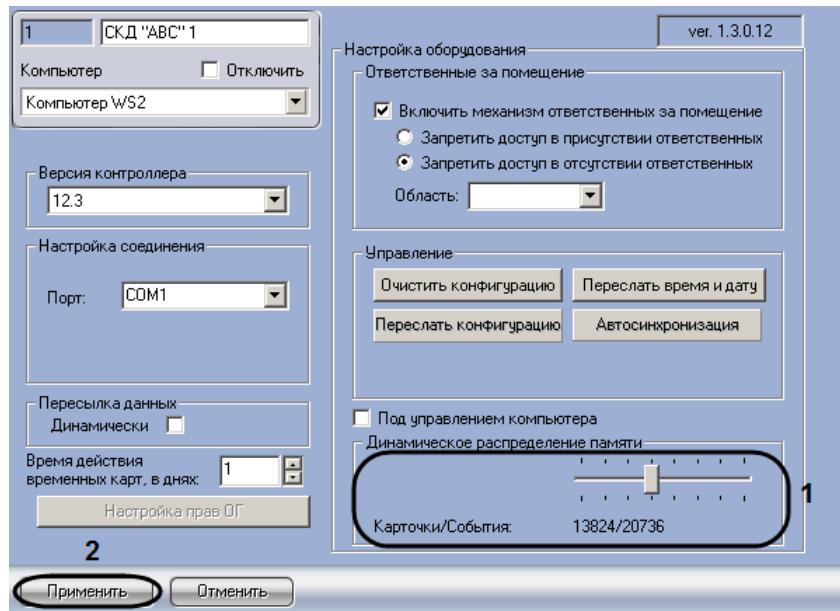


Рис. 3.2—11 Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера

2. Установить ползунок **Динамическое распределение памяти** в положение, соответствующее требуемому соотношению карточек и событий в памяти центрального контроллера (см. Рис. 3.2—11, 1). Текущее соотношение **Карточки/События** отображается в поле под ползунком (см. Рис. 3.2—11, 1).
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—11, 2).

Настройка динамического распределения памяти центрального контроллера завершена.

### 3.2.8 Выбор режима работы центрального контроллера

Выбор режима работы центрального контроллера производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД "ABC"** (Рис. 3.2—12).

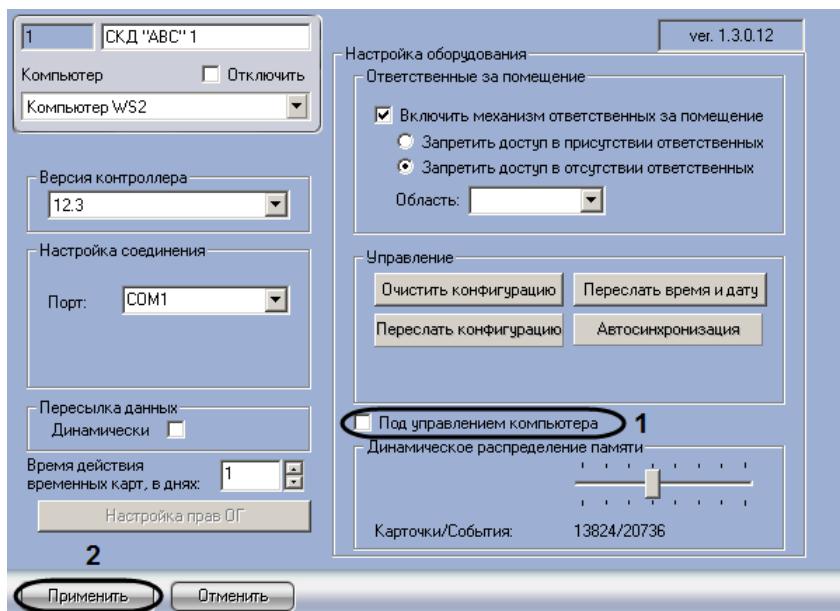


Рис. 3.2—12 Выбор режима работы центрального контроллера

2. В случае, если требуется принимать решение о доступе на Сервере *Интеллект*, установить флажок **Под управлением компьютера** (см. Рис. 3.2—12, 1). Если данный флажок снят, решение о доступе принимается контроллером автономно
3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.2—12, 2).

Выбор режима работы центрального контроллера завершен.

### 3.2.9 Пересылка конфигурации в центральный контроллер

Пересылка конфигурации в центральный контроллер осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **СКД “ABC”** (Рис. 3.2—13).

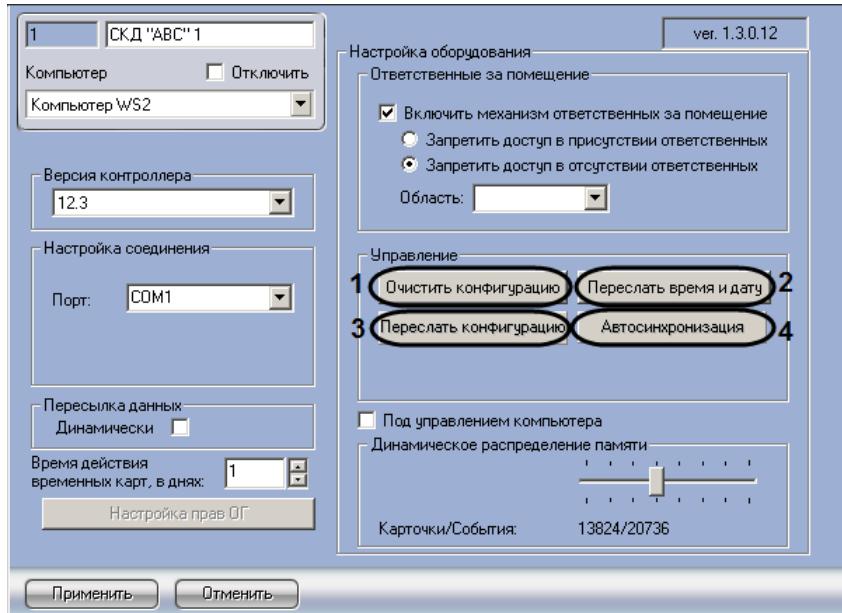


Рис. 3.2—13 Пересылка конфигурации в центральный контроллер

2. Для очистки конфигурации центрального контроллера нажать кнопку **Очистить конфигурацию** (см. Рис. 3.2—13, 1).
3. Чтобы синхронизировать системное время Сервера *Интеллект* и внутреннее время контроллера, нажать кнопку **Переслать время и дату** (см. Рис. 3.2—13, 2).
4. Для пересылки конфигурации в центральный контроллер нажать кнопку **Переслать конфигурацию** (см. Рис. 3.2—13, 3). При пересылке конфигурации в контроллер записываются настройки объектов, пользователи, временные зоны и уровни доступа.
5. Для запуска процесса синхронизации конфигурации оборудования и ПК ACFA *Intellect* необходимо нажать на кнопку **Автосинхронизация** (см. Рис. 3.2—13, 4).

Пересылка конфигурации в центральный контроллер завершена.

## 3.3 Настройка локальных контроллеров ARC

Настройка локального контроллера ARC, используемого для организации точки доступа, производится на панели настройки объекта **Точка прохода “ARCP”**. Данный объект создается на базе объекта **СКД “ABC”** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (см. Рис. 3.3—1).

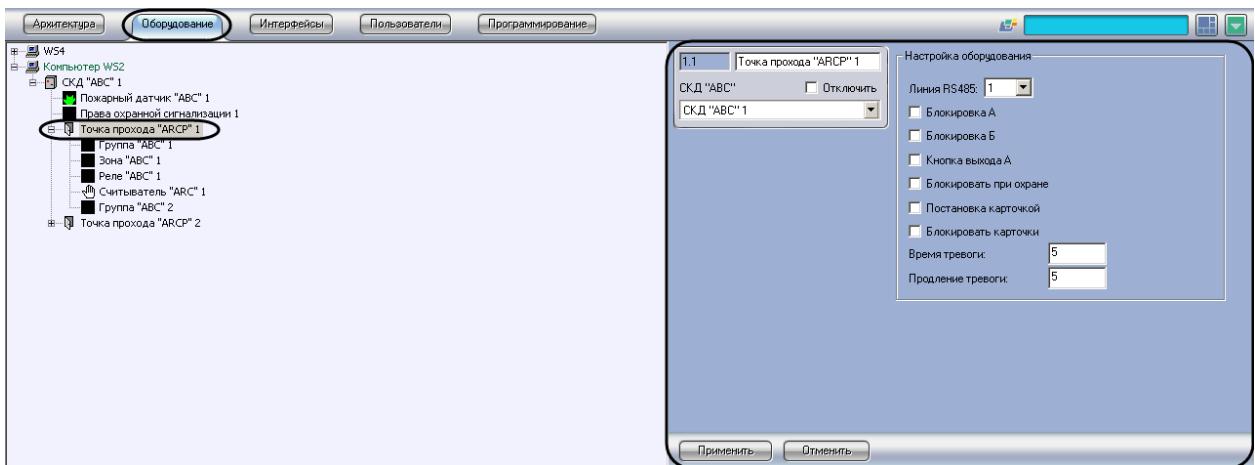


Рис. 3.3—1 Объект Точка прохода “ARCP”

Настройка локальных контроллеров ARC, используемых для организации точек доступа, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Точка прохода “ARCP”** (Рис. 3.3—2).

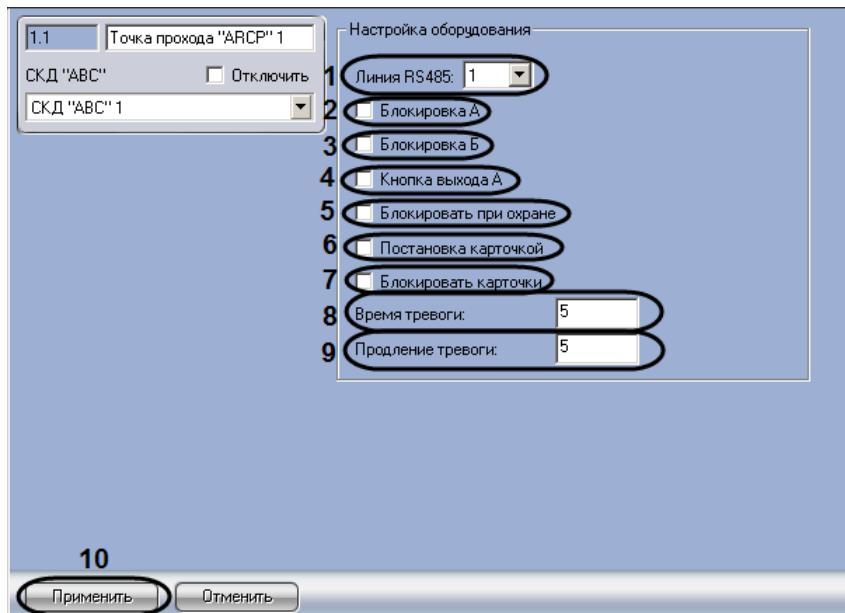


Рис. 3.3—2 Настройка локального контроллера ARC

2. Из раскрывающегося списка **Линия RS485** выбрать номер канала центрального контроллера ABC (1 или 2), используемого для связи с данным локальным контроллером ARC (см. Рис. 3.3—2, 1).

*Примечание. Номер канала (точки прохода) задается в соответствии с положением переключателя на локальном контроллере ARC (см. официальную справочную документацию по СКУД ABC).*

3. В случае, если для настраиваемой точки прохода требуется блокировать считыватель А, установить флажок **Блокировка А** (см. Рис. 3.3—2, 2).
4. В случае, если для настраиваемой точки прохода требуется блокировать считыватель Б, установить флажок **Блокировка Б** (см. Рис. 3.3—2, 3).

5. В случае, если для настраиваемой точки прохода необходимо использовать возможность прохода по кнопке выхода со стороны считывателя A, установить флажок **Кнопка выхода A** (см. Рис. 3.3—2, 4).
6. В случае, если требуется блокировать доступ через точку прохода, когда группа находится на охране, установить флажок **Блокировать при охране** (см. Рис. 3.3—2, 5).
7. В случае, если имеется возможность ставить настраиваемую точку прохода на охрану при помощи карты доступа, установить флажок **Постановка карточкой** (см. Рис. 3.3—2, 6).
8. В случае, если при нахождении группы под охраной требуется блокировать доступ для карт доступа, не имеющих прав снятия с охраны, необходимо установить флажок **Блокировка карточки** (см. Рис. 3.3—2, 7).
9. В поле **Время тревоги** ввести период времени в секундах, в течение которого точка прохода будет находиться в состоянии **Тревога** после поступления тревожного сигнала (см. Рис. 3.3—2, 8).
10. В поле **Продление тревоги** ввести период времени продления тревоги в секундах (см. Рис. 3.3—2, 9).
11. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.3—2, 10).
12. Повторить шаги 1-3 для второго контроллера ARC, подключенного к центральному контроллеру ABC.

Настройка локальных контроллеров ARC, используемых для организации точек доступа, завершена.

### 3.4 Настройка считывателей точек прохода

Настройка считывателя точки прохода производится на панели настройки объекта **Считыватель "ARC"**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода "ARCP"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.4—1).

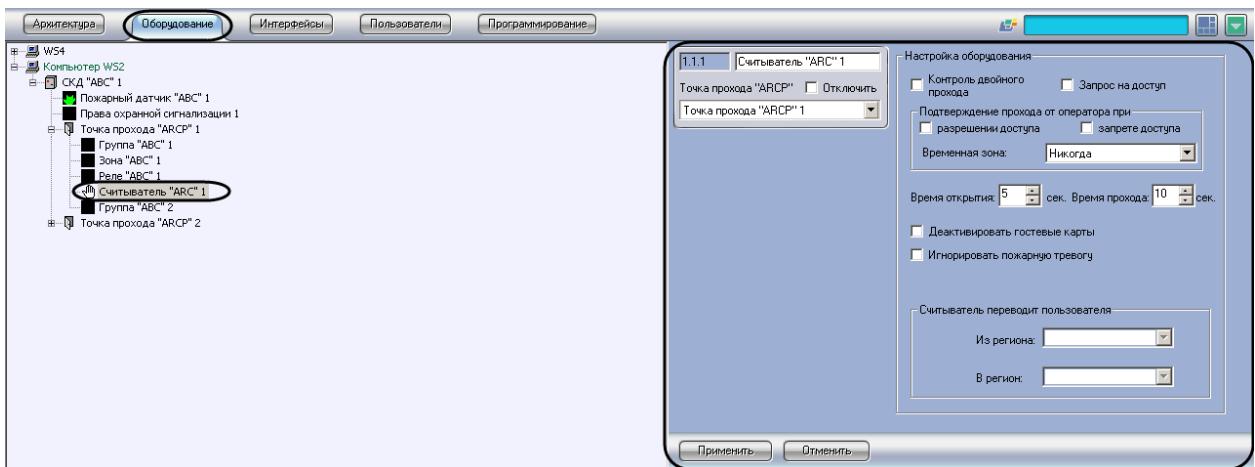


Рис. 3.4—1 Объект Считыватель "ARC"

Настройка считывателей точки прохода производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Считыватель "ARC"** (Рис. 3.4—2).

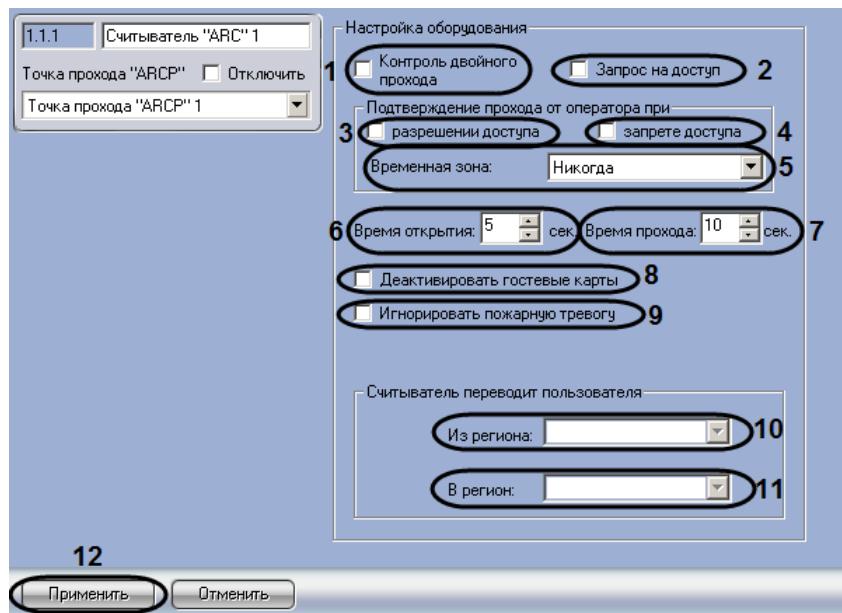


Рис. 3.4—2 Настройка считывателя точки прохода

2. В случае, если требуется проводить контроль двойного прохода через считыватель, установить флажок **Контроль двойного прохода** (см. Рис. 3.4—2, 1).
3. В случае, если для предоставления пользователю доступа требуется подтверждение оператора, установить флажок **Запрос на доступ** (см. Рис. 3.4—2, 2). Если данный флажок снят, решение о предоставлении доступа пользователю принимается ПК ACFA *Intellect*.
4. В случае, если требуется подтверждение оператора при разрешении доступа, установить в группе **Подтверждение прохода от оператора при** флажок **разрешении доступа** (см. Рис. 3.4—2, 3).
5. В случае, если требуется подтверждение оператора при запрете доступа, установить в группе **Подтверждение прохода от оператора при** флажок **запрете доступа** (см. Рис. 3.4—2, 4).
6. Из раскрывающегося списка **Временная зона** выбрать временную зону, в которой требуется подтверждение оператора при разрешении и/или запрете доступа (см. Рис. 3.4—2, 5).
7. В поле **Время открытия** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** время, на которое требуется разблокировать замок при разрешенном проходе (см. Рис. 3.4—2, 6).
8. В поле **Время прохода** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** период времени в секундах, на который разрешается открыть дверь при разрешенном проходе. В случае, если дверь остается открытой дольше заданного времени, регистрируется сообщение **Удержание двери открытой** (см. Рис. 3.4—2, 7).
9. В случае, если требуется автоматически дезактивировать гостевые карты доступа при проходе через считыватель, установить флажок **Деактивировать гостевые карты** (см. Рис. 3.4—2, 8).
10. В случае, если автоматическая разблокировка точки прохода при регистрации пожарной тревоги не требуется, установить флажок **Игнорировать пожарную тревогу** (см. Рис. 3.4—2, 9).
11. Из раскрывающегося списка **Из региона** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель (см. Рис. 3.4—2, 10).

12. Из раскрывающегося списка **В регион** выбрать раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель (см. Рис. 3.4—2, **11**).
13. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 3.4—2, **12**).
14. Повторить шаги 1-13 для второго считывателя, установленного в точке прохода.

Настройка считывателей точки прохода завершена.

### 3.5 Настройка пожарных датчиков

Настройка пожарного датчика производится на панели настройки объекта **Пожарный датчик**. Данный объект создается на базе объекта **СКД "ABC"** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.5—1).

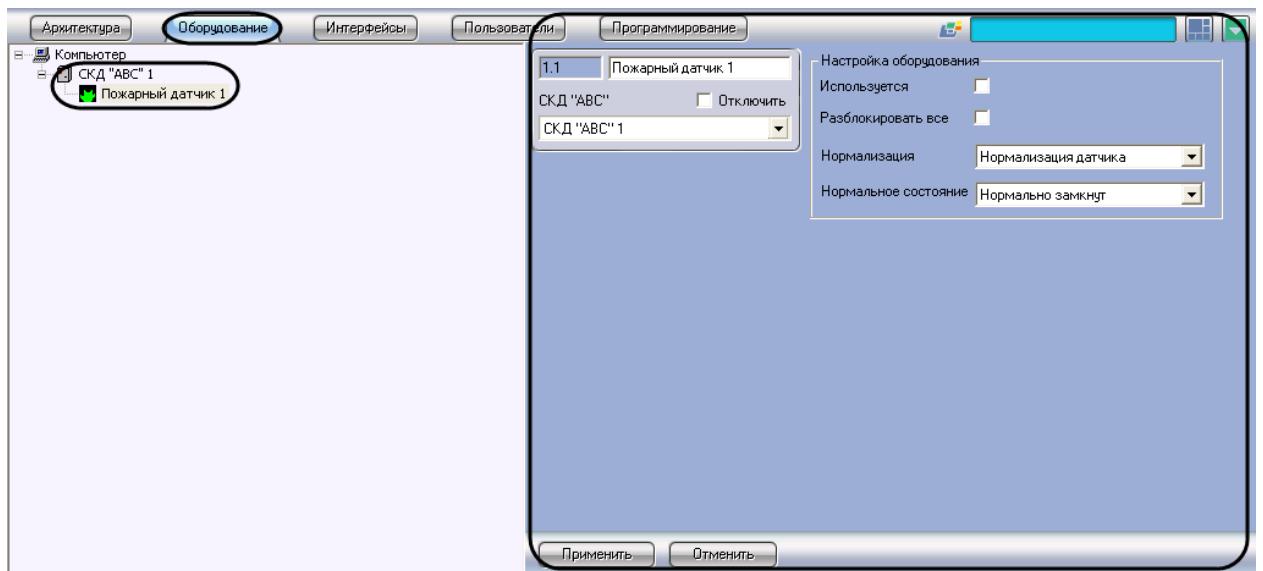


Рис. 3.5—1 Объект Пожарный датчик

Настройка пожарных датчиков производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Пожарный датчик** (Рис. 3.5—2).

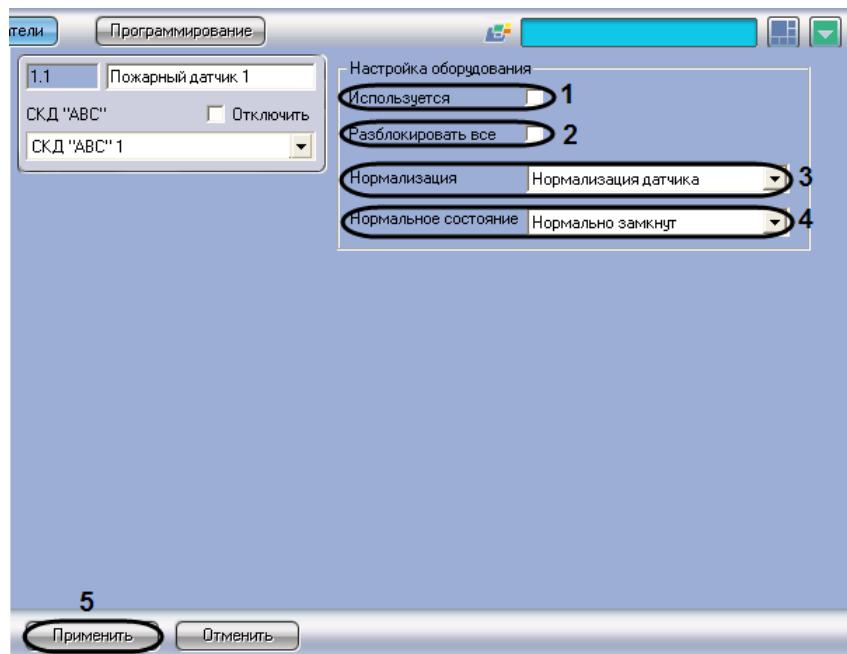


Рис. 3.5—2 Настройка пожарного датчика

2. Для использования пожарного датчика установить флажок **Используется** (см. Рис. 3.5—2, 1).
3. Установить флажок **Разблокировать все** в случае, если при срабатывании пожарного датчика требуется разблокировать все точки доступа, подключенные к тому контроллеру ABC, что и данный датчик (см. Рис. 3.5—2, 2).

*Внимание! Разблокировка точек прохода с включенной функцией Игнорировать пожарную тревогу не происходит (см. раздел Настройка считывателей точек прохода).*

4. Из раскрывающегося списка **Нормализация** выбрать условие снятия пожарной тревоги и отмены разблокировки (**Нормализация датчика** или **Команда оператора**) (см. Рис. 3.5—2, 3).
5. Из раскрывающегося списка **Нормальное состояние** выбрать нормальное состояние датчика (**Нормально замкнут** или **Нормально разомкнут**) (см. Рис. 3.5—2, 4).
6. Повторить шаги 1-5 для всех пожарных датчиков, подключенных к центральному контроллеру ABC

Настройка пожарных датчиков завершена.

### 3.6 Настройка прав охранной сигнализации

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка прав охранной сигнализации осуществляется на панели настроек объекта **Права охранной сигнализации**. Данный объект создается на базе объекта **СКД “ABC”** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.6—1).

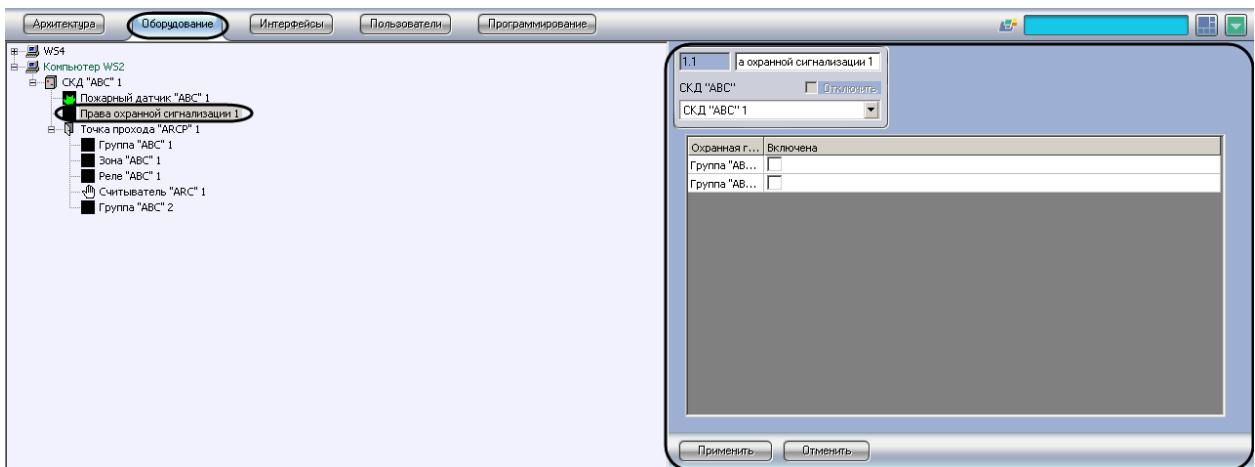


Рис. 3.6—1 Объект Права охранной сигнализации

Для настройки прав охранной сигнализации необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Права охранной сигнализации** (Рис. 3.6—2).

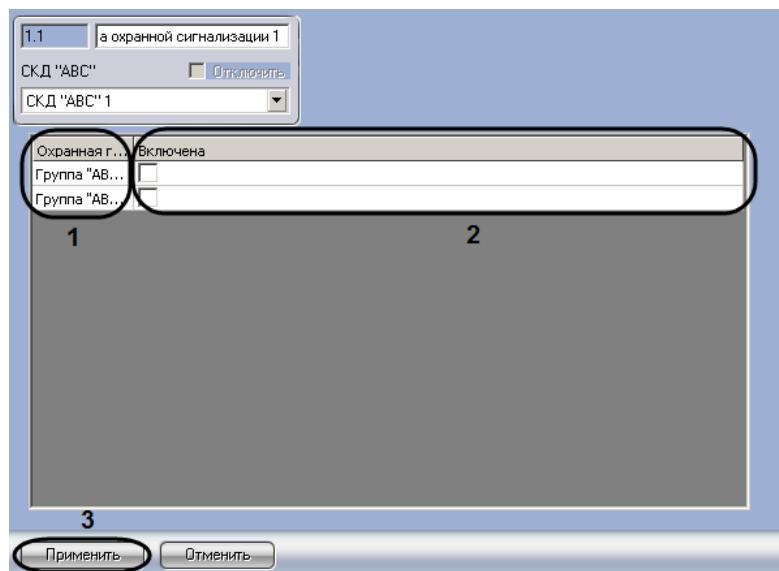


Рис. 3.6—2 Настройка прав охранной сигнализации

2. В столбце **Охранная группа** представлен список групп, зарегистрированных в ПК ACFA *Intellect* (см. Рис. 3.6—2, 1).
3. Установить флагки напротив тех охранных групп, которые включены в настраиваемые права (см. Рис. 3.6—2, 2).
4. Нажать на кнопку **Применить** (см. Рис. 3.6—2, 3).

Настройка прав охранной сигнализации завершена.

### 3.7 Настройка зон «ABC»

В программном комплексе ACFA *Intellect* настройка зон ABC осуществляется на панели настроек объекта **Зона ABC**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода “ARCP”** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.7—1).



Рис. 3.7—1 Объект Зона "ABC"

Для настройки зоны *ABC* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Зона "ABC"** (Рис. 3.7—2).

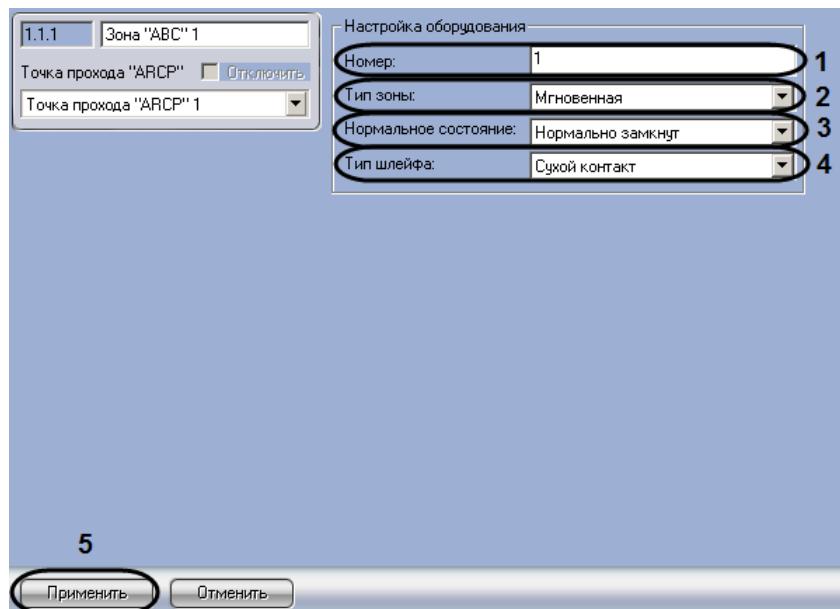


Рис. 3.7—2 Настройка зоны ABC

2. В поле **Номер** ввести аппаратный адрес подключения шлейфа, соответствующего настраиваемому объекту (см. Рис. 3.7—2, 1).
3. Из раскрывающегося списка **Тип зоны** выбрать тип зоны в группе (см. Рис. 3.7—2, 2, Таб. 3.7—1).

Таб. 3.7—1 Типы зон в группе

Название	Описание
Мгновенная	Генерирует тревогу при нарушении
Не используется	Не участвует в группе (не используется для охраны)
С задержкой (входная)	При обнаружении нарушения включается задержка, если группа не снята с охраны за время задержки, генерирует тревогу

Название	Описание
Внутренняя	Задержка учитывается, но не активируется. Если вначале нарушена входная зона и включилась задержка, внутренняя зона не генерирует тревоги до истечения задержки. Если нарушенна внутренняя зона, то зона генерирует тревогу сразу.

4. Из раскрывающегося списка **Нормальное состояние** выбрать нормальное состояние подключенного шлейфа (см. Рис. 3.7—2, 3).
5. Из раскрывающегося списка **Тип шлейфа** выбрать тип подключенного шлейфа (см. Рис. 3.7—2, 4).
6. Нажать на кнопку **Применить** (см. Рис. 3.7—2, 5).

Настройка зоны ABC завершена.

### 3.8 Настройка реле «ABC»

В программном комплексе ACFA *Intellect* настройка реле ABC осуществляется на панели настроек объекта **Реле “ABC”**. Данный объект создается на базе объекта **Точка прохода “ARCP”** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.8—1).

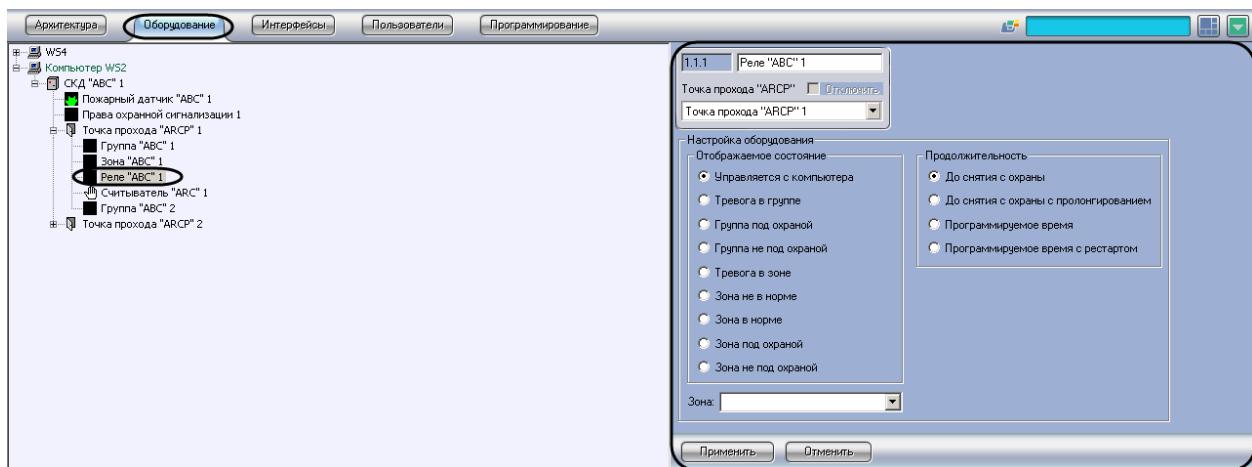


Рис. 3.8—1 Объект Реле “ABC”

Для настройки реле ABC необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Реле “ABC”** (Рис. 3.8—2).

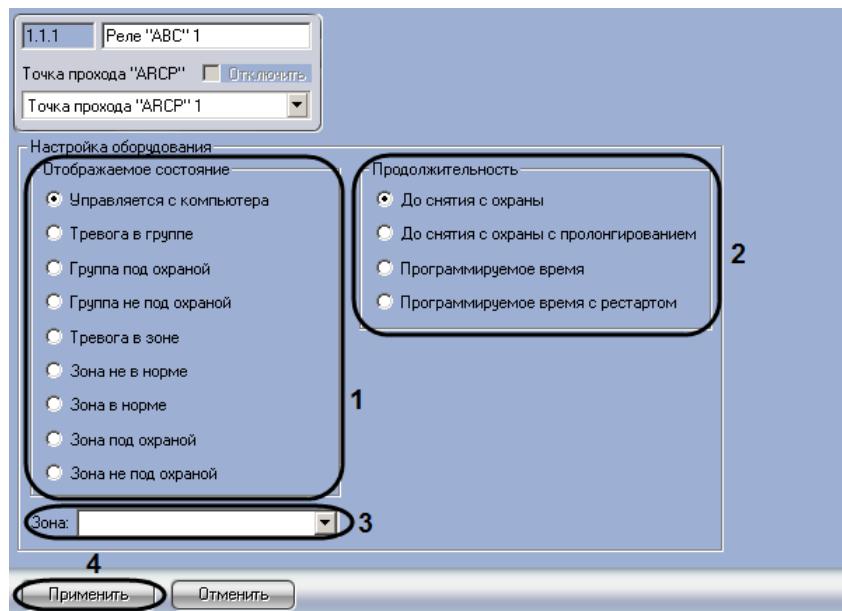


Рис. 3.8—2 Настройка реле ABC

2. Установить переключатель **Отображаемое состояние** в положение, соответствующее состоянию, при наступлении которого в системе реле должно быть активировано (см. Рис. 3.8—2, 1).
3. Установить переключатель **Продолжительность** в положение, соответствующее условию деактивации реле (см. Рис. 3.8—2, 2, Таб. 3.8—1).

Таб. 3.8—1 Продолжительность включения реле

Продолжительность	Описание
До снятия с охраны	Реле деактивируется при снятии с охраны
До снятия с охраны с пролонгированием	Реле деактивируется при снятии с охраны с пролонгированием
Программируемое время	Реле активируется на время тревоги при регистрации тревожного события
Программируемое время с рестартом	Реле активируется на время тревоги с повторением при повторной тревоге

4. Из раскрывающегося списка **Зона** выбрать объект **Зона “ABC”**, состояние которого отслеживается настраиваемым объектом **Реле “ABC”** (см. Рис. 3.8—2, 3).
5. Нажать на кнопку **Применить** (см. Рис. 3.8—2, 4).

Настройка реле ABC завершена.

## 4 Работа с модулем интеграции «ABC»

### 4.1 Общие сведения о работе с модулем «ABC»

Для работы с модулем интеграции *ABC* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе *Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора*.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе *Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора*.

### 4.2 Управление центральным контроллером ABC

Управление центральным контроллером *ABC* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **СКД “ABC”** (Рис. 4.2—1, Таб. 4.2—1):




Рис. 4.2—1 Функциональное меню объекта СКД “ABC”

*Примечание.* Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Таб. 4.2—1 Описание команд функционального меню объекта СКД “ABC”

Команда управления	Выполняемая функция
Переслать время	Пересыпает дату и время Сервера <i>Интеллект</i> в контроллер <i>ABC</i>

### 4.3 Управление точкой прохода

Управление точкой прохода осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Точка прохода “ARCP”** (Рис. 4.3—1, Таб. 4.3—1).

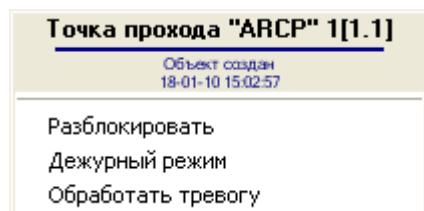


Рис. 4.3—1 Функциональное меню объекта Точка прохода “ARCP”

Таб. 4.3—1 Описание команд функционального меню объекта Точка прохода “ARCP”

Команда управления	Выполняемая функция
Разблокировать	Перевод точки прохода в состояние постоянной разблокировки
Дежурный режим	Перевод точки прохода в дежурный режим
Обработать тревогу	Принятие оператором тревожного события в точке прохода

## 4.4 Управление считывателем

Управление считывателем осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель "ARC"** (Рис. 4.4—1, Таб. 4.4—1).

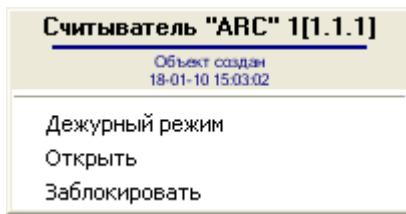


Рис. 4.4—1 Функциональное меню объекта Считыватель "ARC"

Таб. 4.4—1 Описание команд функционального меню объекта Считыватель "ARC"

Команда управления	Выполняемая функция
Дежурный режим	Перевод считывателя в дежурный режим
Открыть	Разблокировка точки прохода
Заблокировать	Блокировка точки прохода

## 4.5 Управление пожарным датчиком

Управление пожарным датчиком осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пожарный датчик** (Рис. 4.5—1, Таб. 4.5—1).

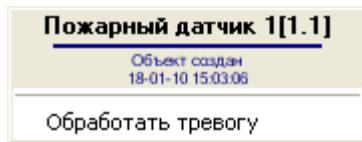


Рис. 4.5—1 Функциональное меню объекта Пожарный датчик

Таб. 4.5—1 Описание команд функционального меню объекта Пожарный датчик

Команда управления	Выполняемая функция
Обработать тревогу	Принятие оператором тревожного события, зарегистрированного пожарным датчиком

## 4.6 Управление реле

Управление реле осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле "ABC"** (Рис. 4.5—1, Таб. 4.5—1).

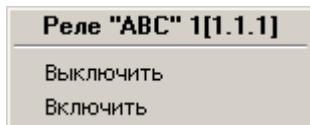


Рис. 4.6—1 Функциональное меню объекта Реле

Таб. 4.6—1 Описание команд функционального меню объекта Реле

Команда управления	Выполняемая функция
Выключить	Выключение реле
Включить	Включение реле

## 4.7 Управление группой

Управление группой осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Группа “ABC”** (Рис. 4.5—1, Таб. 4.5—1).



Рис. 4.7—1 Функциональное меню объекта Группа ABC

Таб. 4.7—1 Описание команд функционального меню объекта Реле

Команда управления	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Постановка группы на охрану
Снять с охраны	Снятие группы с охраны